



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN
EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Het onderzoek gebeurt volgens werkinstructie 10le006 of 10le008 op basis van de hieronder vermelde voorschriften.

Uw controle werd uitgevoerd door BTV VZW, kantoor BTV Antwerpen, Noorderlaan 109 bus 5, 2030 ANTWERPEN
T: 03 216 28 90, E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

Verslagnummer: 0341-190528-03

Datum van het onderzoek : 28/05/19

Extra controle datums:

ALGEMENE GEGEVENS:

ADRES INSTALLATIE : TERZIEF NENO
SCHOUTENHOEFSTRAAT 2
2360 OUD-TURNHOUT

EIGENAAR : TERZIEF NENO
Adres : SCHOUTENHOEFSTRAAT 2
2360 OUD-TURNHOUT

OPDRACHTGEVER : EPTECHNIEKEN
Adres : NERINGSTRAAT 10
2360 OUD-TURNHOUT

INSTALLATEUR : EPTECHNIEKEN
Adres : NERINGSTRAAT 10
2360 OUD-TURNHOUT

BTW of IK : 0443.140.441


EAN : /

Teller nr.

**Nog te
plaatsen**

Index : /

Visualisatie van de installatie

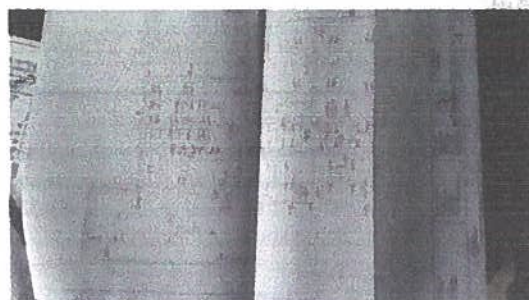

ALGEMENE BESCHRIJVING EN KENMERKEN:

Aard installatie : Nieuwe installatie /

Begin werken fundering: Na 01/10/81

Aansluiting spanning : 3x400V + N

Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm²

Type van de aardelektrode: Lus

Aantal borden : 1

Uitwendige invloedsfactoren :

Type der Lokalen : wooneenheid

Elektrische installatie : Na 01/10/81

AREI art. : 86

Bescherming van de aansluiting : Max 40 A

Alg. schakelaar: type : 4p 40A/300mA

Aantal eindstroombanen : 23

Schema : TT

ONDERZOEK:

Controlebezoek volgens : AREI art. 270,

VMA - 45

MA-LS-02/2015



1 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Aard van het onderzoek : Gelijkvormigheidsonderzoek

METINGEN:

RA: 6,8 Ohm RI tot 10 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie eendraadsschema en situatieschema in bijlage.

VASTGESTELDE INBREUKEN

Geen

NOTA'S

- 1 De werking van de differentieelschakelaars kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.
- 2 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
- 3 De toestellen zijn nog niet geplaatst.
- 4 De keuken is nog niet geplaatst.
- 5 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.

BESLUIT

De installatie is conform.
De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld.
De ééndraads - en situatieschema's werden voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 28/05/2044 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De agent-onderzoeker,
0341 JAN CUYVERS

voor De Directeur,

UITGEVOERDE CONTROLES

Tijdens het controleonderzoek van huishoudelijke installaties (art. 271)

- a) de controle van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's;
 - b) de controle van de staat (vasthechtingen, beschadiging, ...) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel in het bijzonder wat betreft de schakelaars, de stopcontactdozen, de aansluitingen in de verdeelborden, ...;
 - c) de controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;
 - d) de controle van de werking van de differentieelstroominrichtingen via de elgen testinrichting;
 - e) de controle van de fouttussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimum 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat;
 - f) de controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders van de stopcontactdozen en van de vaste, vast opgestelde of verplaatsbare toestellen met vaste standplaats van de Klasse 1
 - g) de visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen;
 - h) de visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen.
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

- a) de verplichting het proces-verbaal van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal

VMA - 45

Verslagnummer 0341-190528-03



2 / 3



Beter gekeurd
Bien vérifié

PROCES-VERBAAL VAN HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Betekenis van de nota's: betreffen gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van onderzoek vallen maar een gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

WELKE STAPPEN NEMEN ALS INSTALLATIE CONFORM IS

STAP 1

Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's.

STAP 2

Bij belangrijke uitbreidingen van de installatie, laat opnieuw controleren.

STAP 3

Een herkeuring van de installatie is verplicht voor 28/05/2044.

STAP 4

BTV Antwerpen staat tot uw dienst voor de noodzakelijke keuringen.

A



1

- 1

2
Oud Turnhout
014/45.35.64
014/45.35.72
info@grottyba.be

CLIMATRIX
HEATING & COOLING SYSTEMS



Afs.	Temp.
A1	bieding
A2	beurplanner
A3	blootvwc
A4	buio
A5	woonkamer
A6	woonkamer
A7	woonkamer
A8	woonkamer
B1	kuchken
B2	kuchken
B3	badkamer
B4	badkamer
B5	garage
B6	garage
C1	garden met de veldstet

PAS	L	Violet temp	O Affixite	Tentati
15 cm	43 m	25,0 °C	591 Watt	GbbH
15 cm	67 m	25,0 °C	1 224 Watt	GbbH
15 cm	53 m	25,0 °C	445 Watt	GREEN
10 cm	110 m	27,4 °C	586 Watt	GREEN
10 cm	115 m	27,4 °C	752 Watt	GREEN
10 cm	135 m	27,4 °C	752 Watt	GREEN
10 cm	95 m	27,4 °C	752 Watt	GREEN
10 cm	91 m	27,4 °C	752 Watt	GREEN
10 cm	86 m	27,4 °C	807 Watt	GREEN
10 cm	81 m	28,7 °C	807 Watt	GREEN
10 cm	71 m	28,7 °C	385 Watt	GREEN
15 cm	119 m	25,0 °C	1 387 Watt	GREEN
15 cm	113 m	25,0 °C	1 387 Watt	GREEN