



Verslag

VERSLAG NR

ANT/15/61511487/00/NL/000

Origineel



Uw klantnummer: 100165969

Contractnummer: 2224901/49000



040 - INSP

Verslag van controle van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

Papenbruggestraat 22, 2300 Turnhout



Uitgevoerd op:

13/06/2025 07:57 - 09:21



Uitgevoerd door: TOM CRITS (5900)

Conform

IDENTIFICATIE VAN DERDEN

Eigenaar

Naam, Voornaam Grommen

Adres Papenbruggestraat 22 - 2300 Turnhout

Opdrachtgever van de controle

Naam, Voornaam CEELLEN, Electriciteitswerken B.V.B.A.

Adres Pieter Heuvelmansstraat 17, 2300 Turnhout

IDENTIFICATIE VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Vinçotte ID 100 373 612

Adres Papenbruggestraat 22, 2300 Turnhout

EAN-code 541448820057334071

Netbeheerder naam Fluvius

Nr Teller 1LGZ0469754704

Index 1.8.1 verbruik dag 804

Gecontroleerde installatie - Wooneenheid


Type installatie Huishoudelijke installatie

VINÇOTTE vzw


Erkend controleorganisme - Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats (EDTC)
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerlaan 35 1800 Vilvoorde België tel: +32 9 244 78 30 buildingreportingnorth@vincotte.be
BTW/ BE 0402 726 875 RPR Brussel BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB

Uitgiftedatum: 13/06/2025


1 / 14

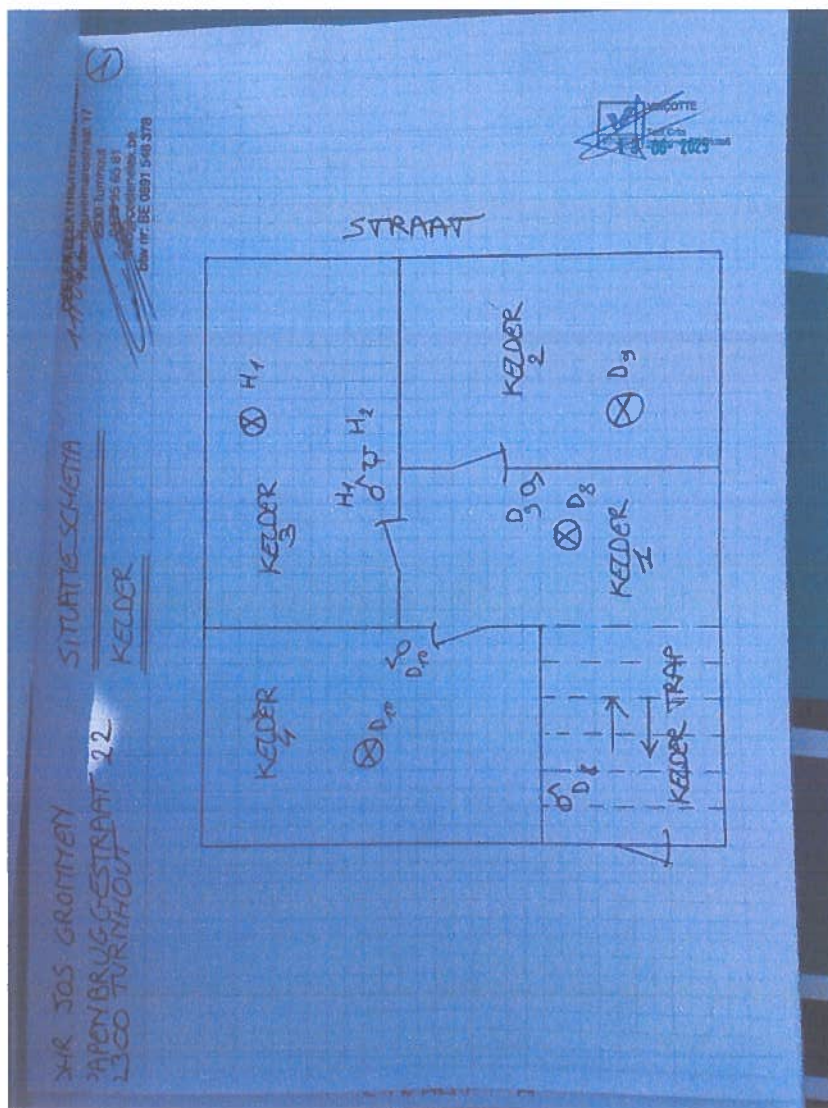

(Situatieplannen)

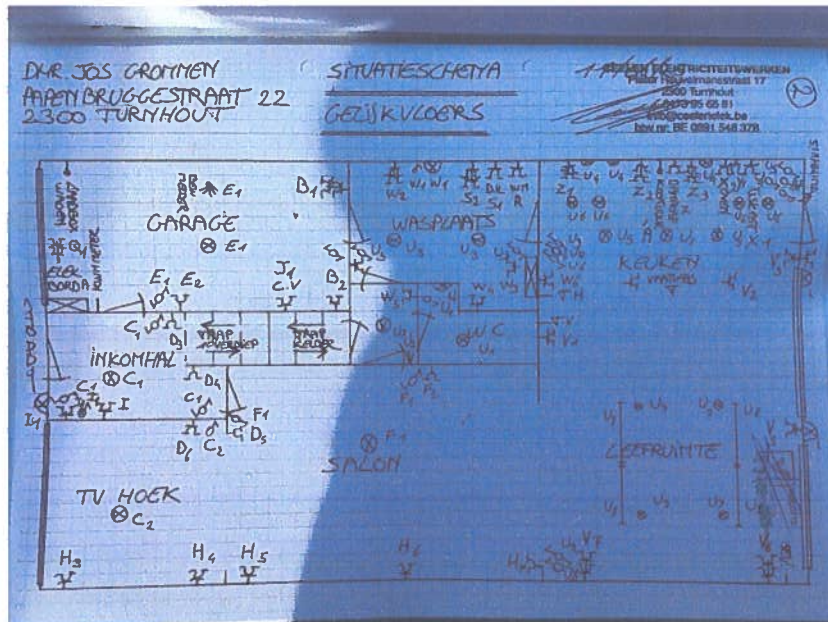

(Situatieplannen)

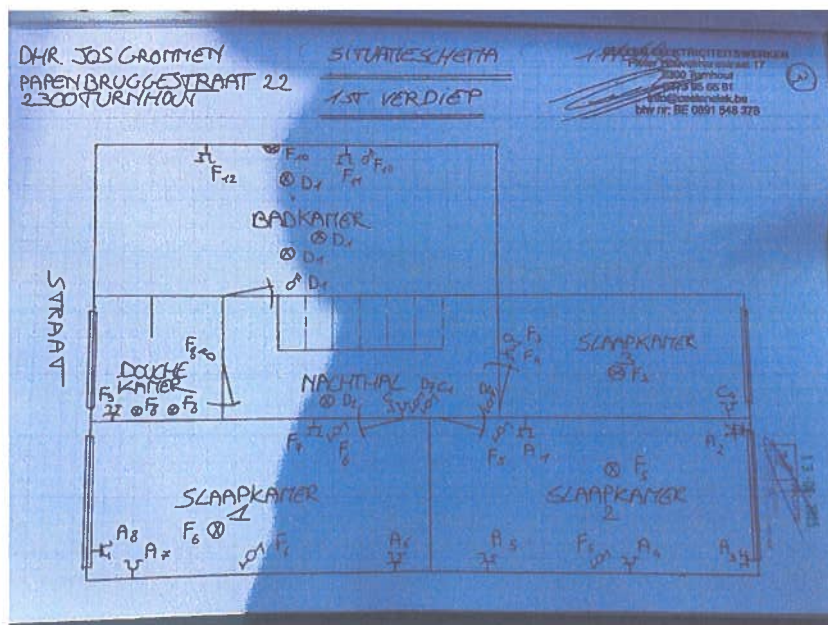

(Situatieplannen)



Verslag

Origineel

VERSLAG NR

ANT/15/61511487/00/NL/000

GEGEVENS VAN DE CONTROLE

Basis van onderzoek	- AREI - Boek 1 van het koninklijk besluit van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (B.S. 28/10/2019)
Type controle	- 6.5. Controlebezoek
Datum van de uitvoering van de installatie	- Vóór 01/10/1981 - Vanaf 01/10/1981 & vóór 01/06/2020
Toegepaste afwijkingen	- Deel 8


GEGEVENS VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Voeding	Via meters DNB
Bescherming aansluiting	- Nominale waarde van de geplaatste bescherming - Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting
Nominale waarde van de geplaatste bescherming (A)	40
Max. toegelaten waarde van de bescherming van de aansluiting (A)	40
Type van de algemene schakelaar	- Differentieelscheidingsschakelaar
Doorsnede leiding voeding bord (mm ²)	6mm ²
Voedingsleiding - Type	VOB
Spanning (V)	- 230 V AC


BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

LS-bord: Bord A

Plaats van opstelling	Garage		
Aardverbindingssysteem	- TT		
Aantal kringen	12		
Eendraadsschema's	Referentie	Grommen	
	Versie	As build	

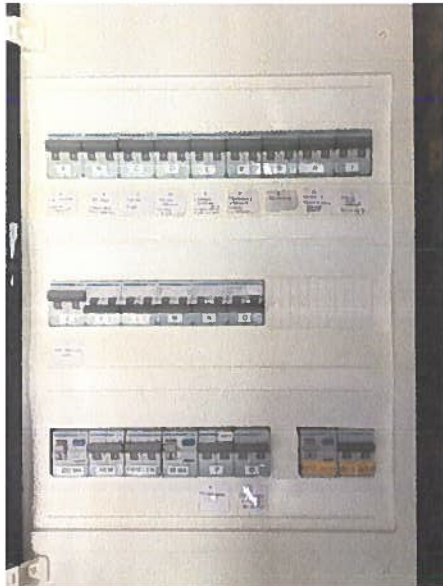

(Elektrisch bord)

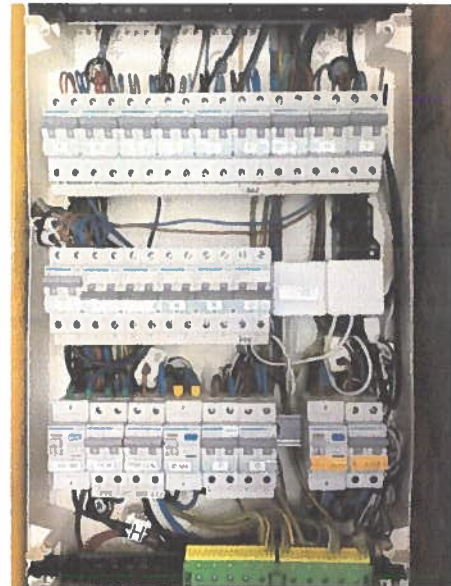


(Elektrisch bord - binnenkant)

LS-bord: Bord B

Plaats van opstelling	Bijkeuken
Aardverbindingssysteem	- TT
Aantal kringen	10
Eendraadsschema's	Referentie Versie

Grommen
As build

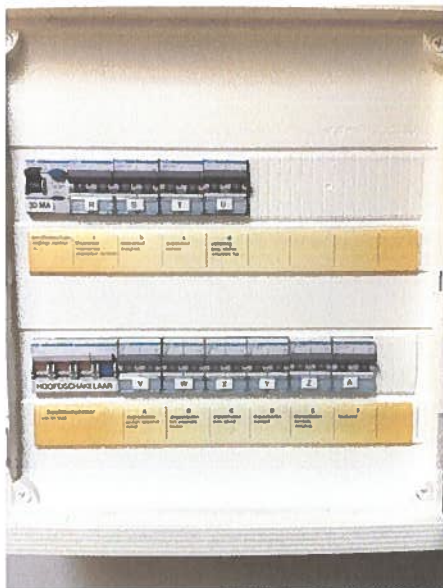

(Elektrisch bord)



(Elektrisch bord - binnenkant)



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
ANT/15/61511487/00/NL/000

SCHEMA'S, PLANNEN EN DOCUMENTEN VAN DE INSTALLATIE

Situatieplannen	Referentie	Grommen
	Datum	11/06/2025
	Versie	As build

RESULTATEN VAN DE CONTROLE

Uitgevoerde controles

Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de eendraadsschema's en de situatieplannen	OK (visuele controle)
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (testknop)	OK
Test werking van de differentieelstroominrichtingen (foutlus)	OK
Visuele controle van vast of vast opgesteld materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	OK (visuele controle)
Visuele controle van verplaatsbaar materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen	Niet van toepassing / nazicht niet mogelijk
Beschermingsmaatregelen RA	OK
Beschermingsmaatregelen OA	OK
Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd- en bijkomende) en van de beschermingsgeleiders	OK
Overeenstemming tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsneden	OK

Informatie inhoud controle - Definitieve verlichtingsarmaturen: nog niet (overal) geïnstalleerd

De eventuele foto's ter illustratie van bv. inbreuken, opmerkingen, nota's, ... worden als voorbeeld gegeven en zijn niet limitatief.

Alleen de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie werden gecontroleerd.

Metingen en beproevingen

Type van aardelektrode	Verticaal in de grond gedreven geleiders / staven / pennen
Aardingsweerstand LS - Re (Ohm)	28.7
Bijkomende informatie (aardingsmeting)	Waarde controle laadinrichting bedroeg hij 4ohm, aarding is wel op te volgen wegens hoge stijging
Algemeen isolatieniveau (Mohms)	1.04

Vastgestelde inbreuken

- Nihil



Verslag

Origineel

VERSLAG NR
ANT/15/61511487/00/NL/000

Opmerkingen

- Nihil

Nota's

Installatie

Bijkomende vaststelling buiten het kader van deze controle

- Laadinrichting valt niet onder deze controle. Verslag opgenomen in elektrisch dossier
- Controle PV installatie valt niet onder deze controle. Verslag wel opgenomen in elektrisch dossier.





Verslag

Origineel

VERSLAG NR
ANT/15/61511487/00/NL/000

BESLUIT VAN DE CONTROLE

De in dit verslag beschreven installatie voldoet aan de voorschriften vermeld in de rubriek "gegevens van de controle".

Aanbevelingen en/of bijkomende informatie vindt u terug in de nota's van dit rapport.

Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 13/6/2050.

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden opnieuw gedateerd en ondertekend.


De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.

Ir F. Dewint
Directeur Generaal


VERWIJZING NAAR DE REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.


De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft moet onmiddellijk in kennis worden gesteld van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

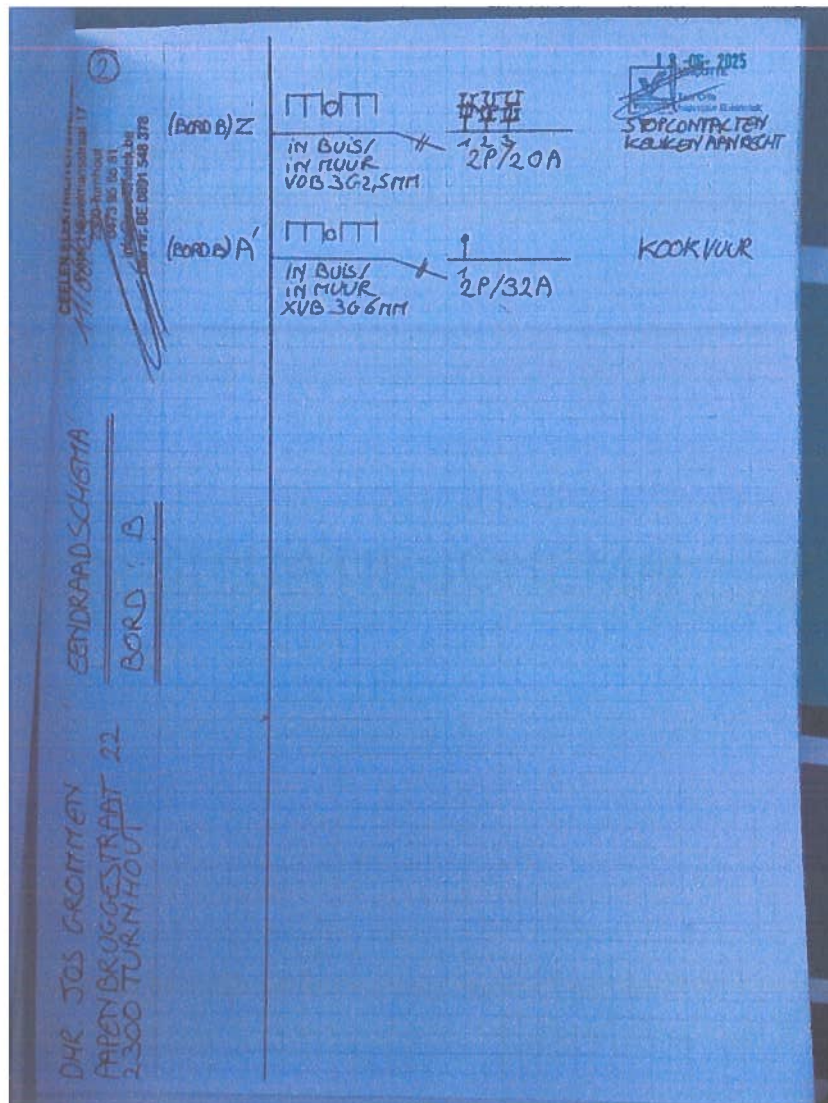


(Elektrisch bord - Eendraadsschema's)

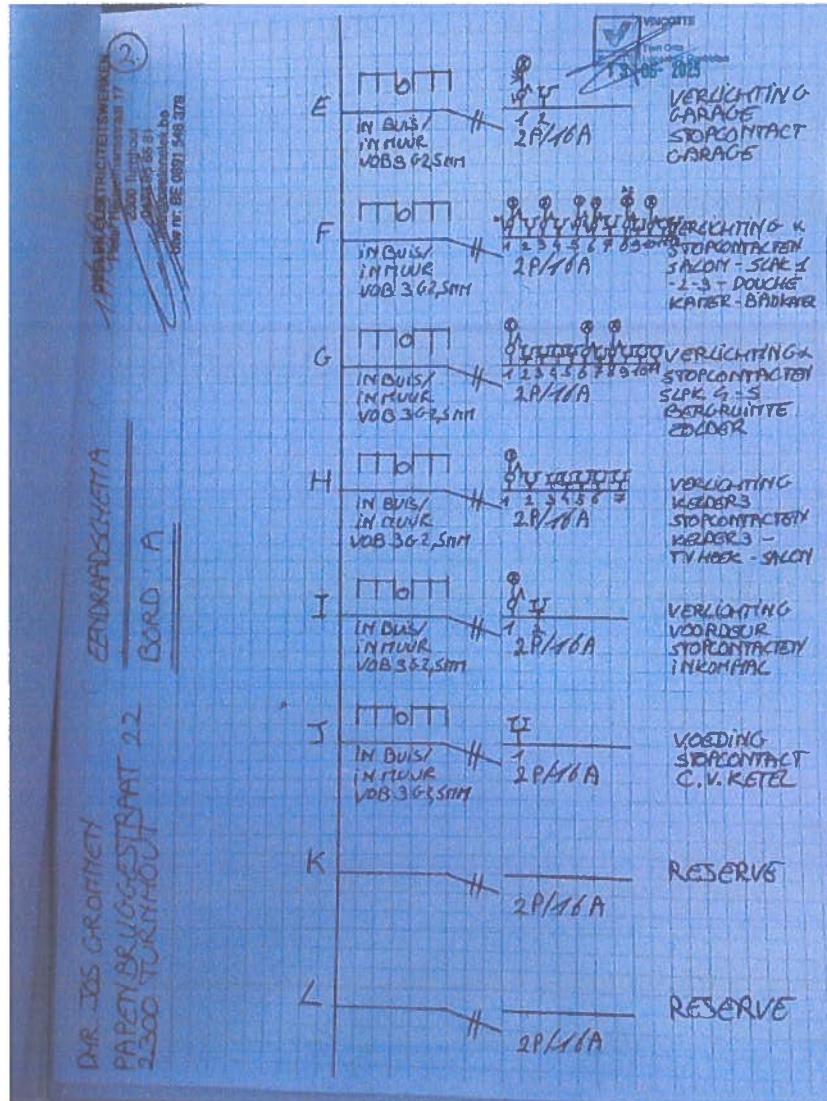


(Elektrisch bord - Eendraadsschema's)

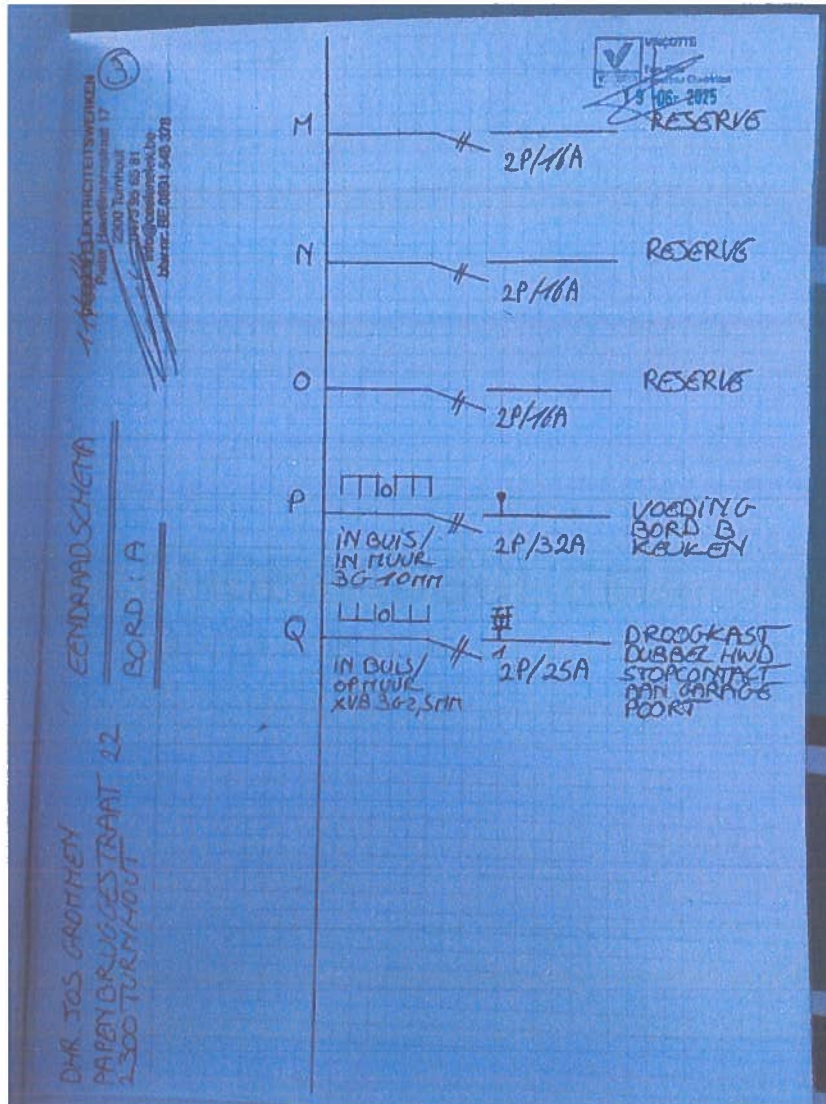


(Elektrisch bord - Eendraadsschema's)

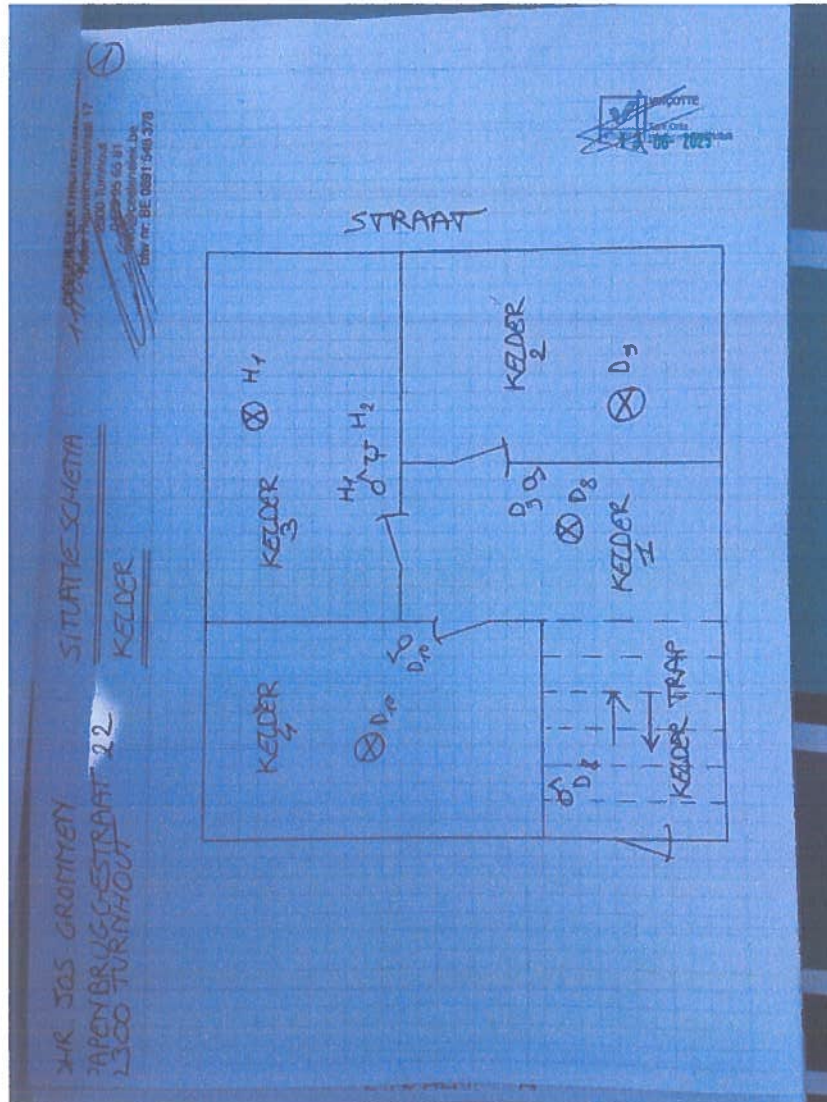


(Situatieplannen)

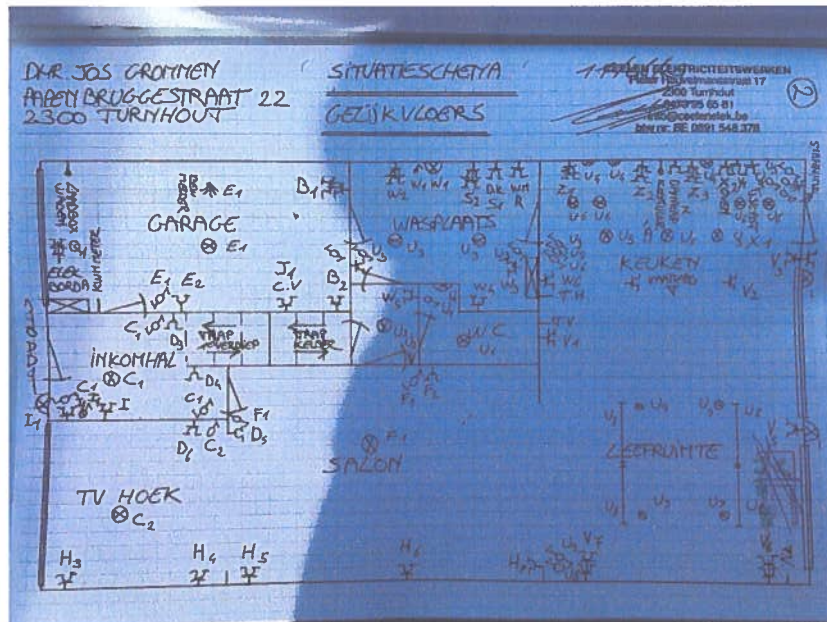


(Situatieplannen)

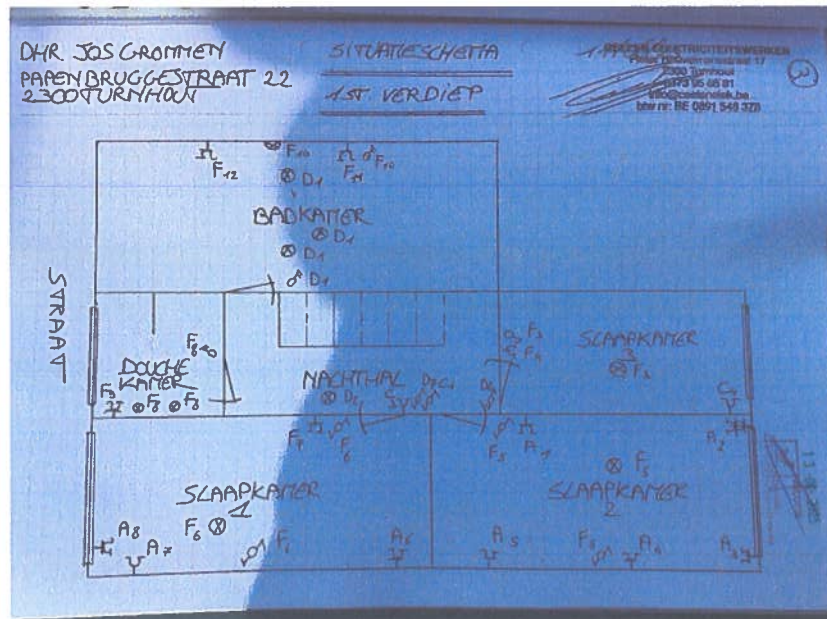

(Situatieplannen)

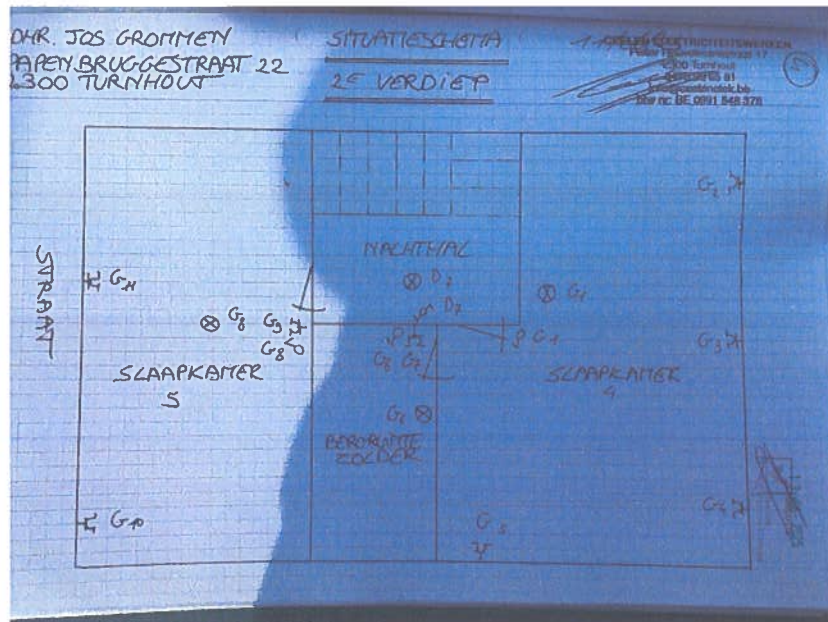

(Situatieplannen)

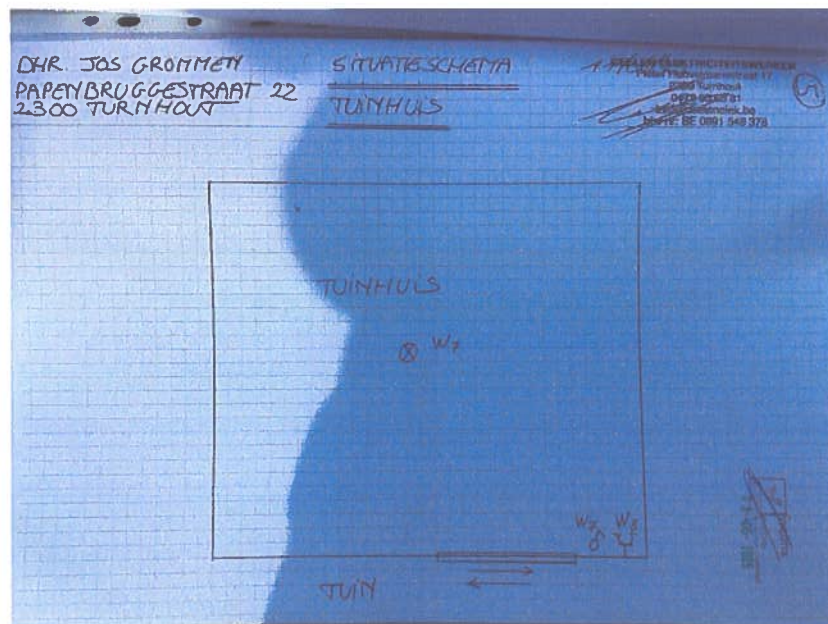

(Situatieplannen)