

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTV ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTV BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

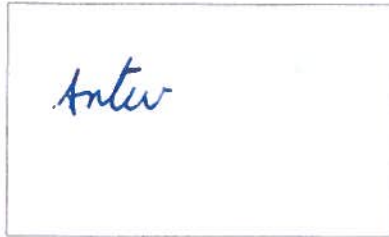

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 288/11004505

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2300 Twerhout
Kemperebaan 25 bus 9

EIGENAAR: Chris Mebe

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Chris Mebe

Adres: 10

INSTALLATEUR: _____

Adres: 10

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 09/10/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ANAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (I.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - ~~Verlaging~~ Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: 4p

Begin werken: Fundering vóór 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 16 mm² Alg. schakelaar: type 40A 300mA

Type van de aardelektrode: 168 - baren - pennen - ~~horizontale geleider~~

Schema: TT

Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 17 ; RA: 74,7 Ohm; RI tot > 7 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN: ~~aanwinst~~ geen

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gemaakt op:
de aangesloten op: 3 stroom- en 1 water
naam:
handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT 1 De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden vastgemaakt en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 09/10/2014 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2 De installatie is niet conform.
3 De installatie mag in dienst blijven indien, zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

288 P.V.6

De directeur,

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN


VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

BTW ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

BTW BRUSSEL
Ruisbroeksesteenweg 75
1190 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

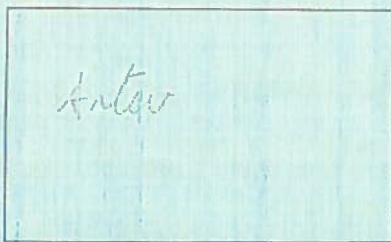

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 283/14.000/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2300 Turnhout

Vernieuwen 25 bus g

EIGENAAR: Jansz

Adres: _____

OPDRACHTGEVER: Jansz

Adres: 10

INSTALLATEUR: _____

Adres: 10

BTW of IK: _____

EAN: _____

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 09/10/2014 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - Verkoop wooneenheid: Type der lokalen: 27

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 60 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 25 mm² Alg. schakelaar: type 60 A 300 mA

Type van de aardelektrode: luis - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 17; RA: 74,7 Ohm; RI tot > 7 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

283 P.16

De directeur,

FORM. 382-02/2013

